


Журнал изменения настроек

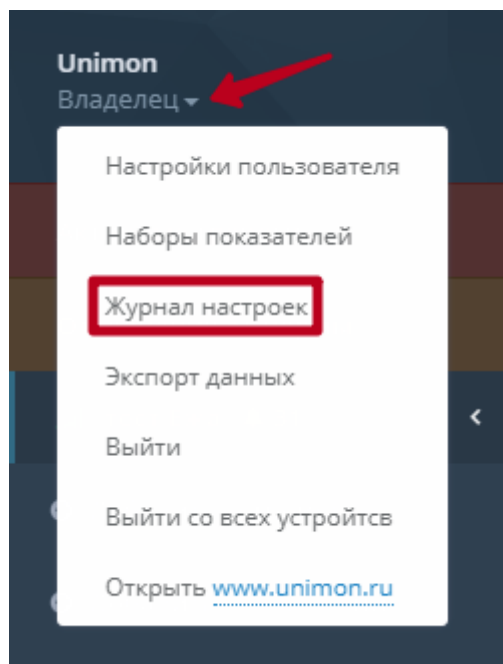


Для просмотра истории изменения настроек приборов, отображений, групп, пользователей и доступов, щелкните "Журнал настроек" в меню пользователя.

Журнал отражает хронологию изменений всех настроек объектов, к которым есть достаточный для этого уровень доступа. В правой колонке красным отображается предыдущее значение (если оно было не пустое), а зеленым - новое значение. Также видно, кто именно и когда отправил каждую команду настройки.

Можно производить фильтрацию истории изменений по времени, типу изменения (поле "**Что меняем**"), контроллеру (поле "**Объект**") и модулю (датчик, выход и т.д.). Поле "**Модуль**" становится активным, если выбран объект для фильтрации.

Для быстрого выбора временного интервала для фильтрации предусмотрены кнопки "**Сегодня**", "**Неделя**", "**Месяц**", "**Год**".


Если фильтр скрыт - раскройте его, нажав "**Фильтр**" в правом верхнем углу. Для применения настроек фильтра нажмите кнопку "**Загрузить**".

Журнал изменения настроек					Фильтр 
Время <input type="text" value="10.11.2020"/> - <input type="text" value="11.12.2020"/> Сегодня Неделя Месяц Год					Загрузить
Что меняем	<input type="text" value="Все"/>	Объект	<input type="text" value="Любой"/>	Модуль	<input type="text" value="Любой"/>
21-11-2020 19:27:06	Администратор konditer@mail.ru	Настройки устройства Применено	Ак. Сахарова, 111 DevID: 21	Изменение настроек Температура "Холодильник" (BI5) Тип срабатывания: <input type="text" value="Тревоги отключены"/> => <input type="text" value="Верхняя граница"/> Верхняя граница => <input type="text" value="9"/> Время установления тревоги => <input type="text" value="0 сек"/> Время восстановления => <input type="text" value="0 сек"/> Режим оповещения => <input type="text" value="Не оповещать по SMS"/> Сирена при тревоге => <input type="text" value="Нет"/>	
18-11-2020 18:53:50	Администратор konditer@mail.ru	Настройки устройства Применено	Производство 3 эт. DevID: 16	Изменение настроек Температура "Мороз (-11) Зак" (T1) Сирена при тревоге: <input type="text" value="Да"/> => <input type="text" value="Нет"/>	
15-11-2020 17:48:55	Icent alex@unimon.ru	Настройки устройства Применено	53 - К. Горького DevID: 17	Изменение настроек Температура "Морозильник" (BI9) Период опроса: <input type="text" value="60 сек"/> => <input type="text" value="90 сек"/>	

Сохраняются только настройки, сделанные через личный кабинет. Настройки, сделанные **через SMS** не логируются.

Экспорт журнала настроек

Для экспорта журнала настроек перейдите в раздел "Экспорт данных" меню пользователя. Далее в разделе поле "**Формат**" выберите "**Журнал настроек - PDF/HTML**", а также требуемый период и часовой пояс.

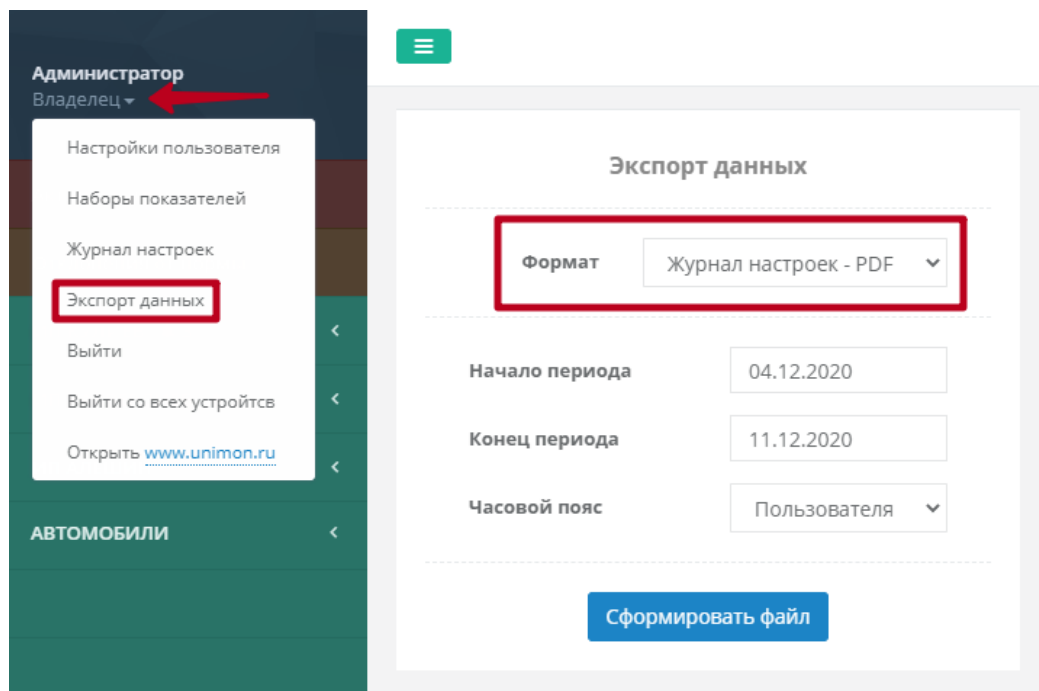

Revision #2

Created 11 December 2020 07:21:47 by Олег Синкевич

Updated 20 February 2024 05:58:35 by Олег Синкевич